SURVEILLANCE DES ACCIDENTS

AVEC EXPOSITION AU SANG

APPLICATION WEB-AES

GUIDE D'UTILISATION

VERSION 1 – OCTOBRE 2011

SOMMAIRE

-I- Droits d'accès à l'application **4**

-II- Connexion **4**

-III- Authentification **5**

-IV- Fonctionnalités **8**

-IV-1 Déclinaison des fonctionnalités 9

-IV-2 Détail des fonctionnalités 9

-IV-2-1 Gestion des AES 9

-IV-2-2 Validation des données 21

-IV-2-3 Résultats 23

-IV-2-4 Documentation 24

REMARQUES PRELIMINAIRES :

L'application permet à partir du 1er janvier 2012 :

- de saisir en ligne les données de la surveillance AES Raisin Geres **OU** d'injecter les données de la surveillance saisies sur un autre applicatif (Chimed ....),
- de transmettre de manière automatisée au CClin de rattachement l'information sur la clôture de votre surveillance (clôture = validation).

L'application permettra à la fin 2012 :

- d'exploiter les données saisies **OU** injectées, c'est-à-dire de générer des rapports de résultats (établissement, région ou inter région).

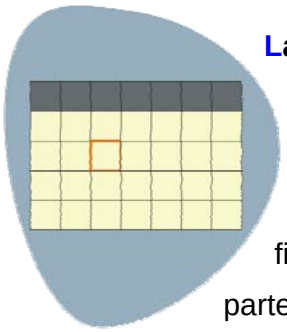

La fiche établissement de la surveillance 2011 est à saisir sur cet outil. En revanche, aucun AES survenu en 2011 ne pourra être saisi sur cette application.

A partir du 1er janvier 2012, la saisie des fiches AES et de la fiche établissement se fera sur cet outil. L'outil développé en partenariat avec BD est définitivement abandonné.

L'application fonctionne quelque soit le navigateur (Mozilla ou Internet Explorer). Néanmoins, **l'affichage est optimisé pour Mozilla.**

-I- DROITS D'ACCES A L'APPLICATION

Pour être un utilisateur identifié autorisé à accéder à l'application :

- **pour une première participation** à cette surveillance, **vous devez vous inscrire auprès de votre CClin.**
- **pour une seconde participation** à cette surveillance, en l'absence de changement de personnes transmis au CClin lors de votre inscription à la surveillance 2011, les identifiants sont conservés. En revanche, si des changements de personnes sont intervenus, les nouveaux utilisateurs doivent s'inscrire auprès de leur CClin.

C'est votre inscription à la surveillance en 2011 qui est à la base de l'activation de votre session. Tout changement d'utilisateur doit être transmis au CClin.

L'accès aux fonctionnalités de l'application est fonction des droits « Utilisateur » attribués. Chaque utilisateur a un niveau de droit spécifique lui permettant d'accéder à tout ou partie des fonctionnalités détaillées ci après.

Seul **le référent établissement** a l'exhaustivité des droits. Il est et demeure le référent privilégié du CClin au cours de la surveillance.

-II- CONNEXION

L'adresse (URL) de l'application est : **https://projet.chu-besancon.fr/aes/**

La saisie de l'URL permet d'accéder à la page d'accueil de l'application Web-AES.

A partir de la **page d'accueil**, l'accès à l'application nécessite une authentification à l'aide :

- d'**un identifiant** (il s'agit de **votre adresse électronique**),
- et d'**un mot de passe** (généré automatiquement par l'application).

Ces 2 éléments (identifiant et mot de passe) sont **transmis par un mail généré automatiquement par l'application** à chaque utilisateur identifié.

-III- AUTHENTIFICATION

La **saisie de l'identifiant (adresse électronique)** et du **mot de passe** sur la page d'accueil permettent **d'accéder à l'application**. Si l'un et/ou l'autre de ces 2 éléments est mal saisi, un message d'erreur apparaît :

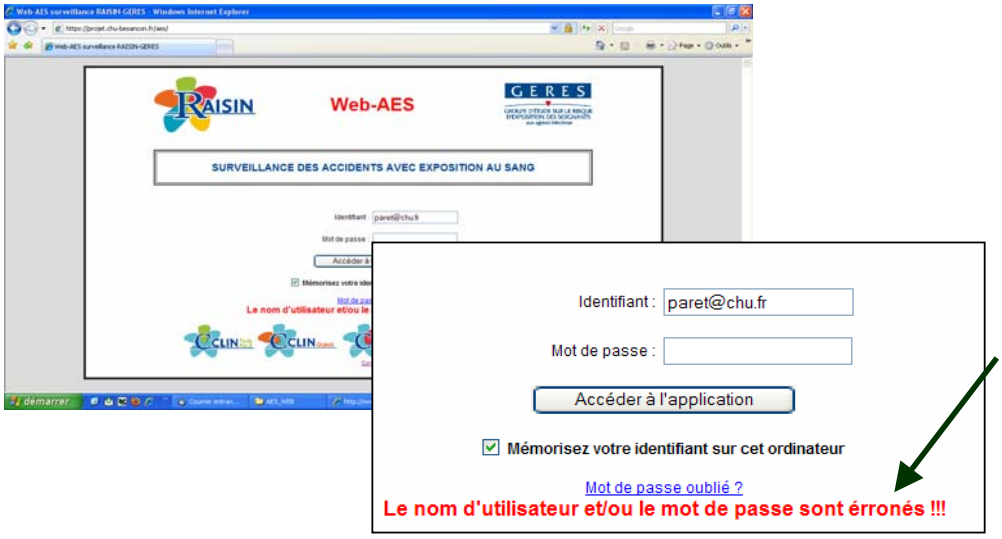
Web-AES
SURVEILLANCE DES ACCIDENTS AVEC EXPOSITION AU SANG
Identifiant : paret@chu.fr
Mot de passe :
Accéder à l'application
Mémorisez votre identifiant sur cet ordinateur
Mot de passe oublié ?
Le nom d'utilisateur et/ou le mot de passe sont érronés !!!

Une fois **l'identifiant** et **le mot de passe** correctement **saisis**, **cliquez sur « Accédez à l'application »**. La page qui s'ouvre a un environnement spécifique au CClin connecté (logo *ad hoc* et couleur correspondante au niveau des bandeaux).

Lors de la **première connexion**, il est demandé à l'utilisateur de **changer le mot de passe** attribué par défaut par l'application.

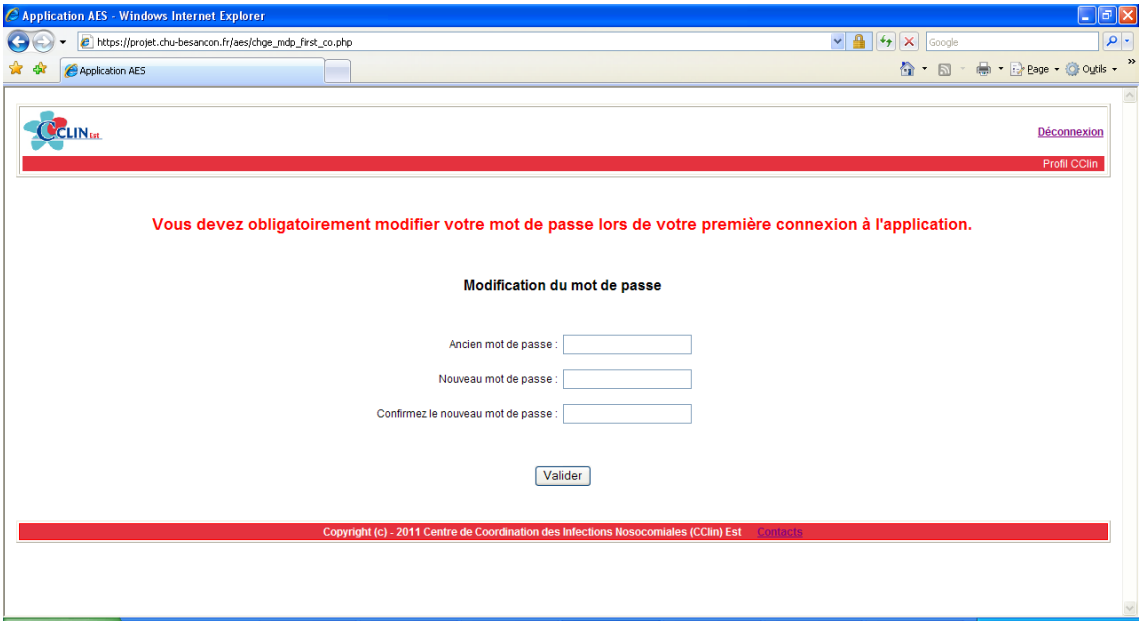
Application AES - Windows Internet Explorer
https://projet.chu-besancon.fr/aes/chge_mdp_first_co.php
Déconnexion
Profil CClin
Vous devez obligatoirement modifier votre mot de passe lors de votre première connexion à l'application.
Modification du mot de passe
Ancien mot de passe :
Nouveau mot de passe :
Confirmez le nouveau mot de passe :
Valider
Copyright (c) - 2011 Centre de Coordination des Infections Nosocomiales (CClin) Est
Contacts

Une fois **le nouveau mot de passe saisi** et **confirmé**, **cliquez sur « Valider »**.

A chaque connexion, l'**identifiant (adresse électronique)** et le **mot de passe** sont à saisir. En cas d'**oubli du mot de passe**, cliquez sur « Mot de passe oublié», entrez votre adresse électronique puis cliquez sur « Renvoyer le mot de passe ». Le mot de passe est réadressé automatiquement par mail.

Mot de passe oublié - AES-WEB surveillance RAISIN - Windows Internet Explorer
Web-AES
SURVEILLANCE DES ACCIDENTS AVEC EXPOSITION AU SANG
Mot de passe oublié ?
Veuillez entrer votre email de connexion :
Renvoyer le mot de passe
Retour à l'accueil

Une fois identifié, vous devez choisir **l'année de surveillance, l'établissement** dans le menu déroulant puis **cliquez sur « Entrer »**. Par défaut, l'année en cours est sélectionnée.

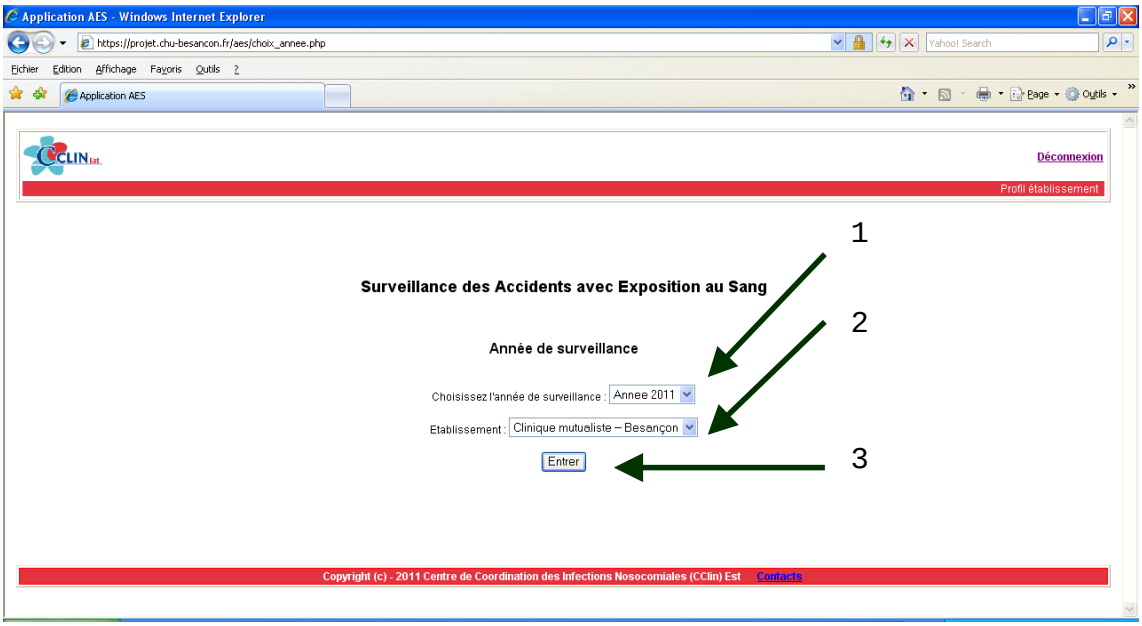
Application AES - Windows Internet Explorer
Déconnexion
Profil établissement
Surveillance des Accidents avec Exposition au Sang
Année de surveillance
Choisissez l'année de surveillance : Annee 2011
Etablissement : Clinique mutualiste – Besançon
Entrer
1
2
3
Copyright (c) - 2011 Centre de Coordination des Infections Nosocomiales (CClin) Est Contacts

Vous arrivez sur la page d'administration de la surveillance. Cette page décline les fonctionnalités (bandeau à gauche) qui s'offrent à vous en tant qu'« utilisateur établissement ». Votre statut (profil Etablissement) est rappelé en haut à droite de la page sous le bouton « Déconnexion ». Le bouton « Déconnexion » permet de quitter l'application proprement.

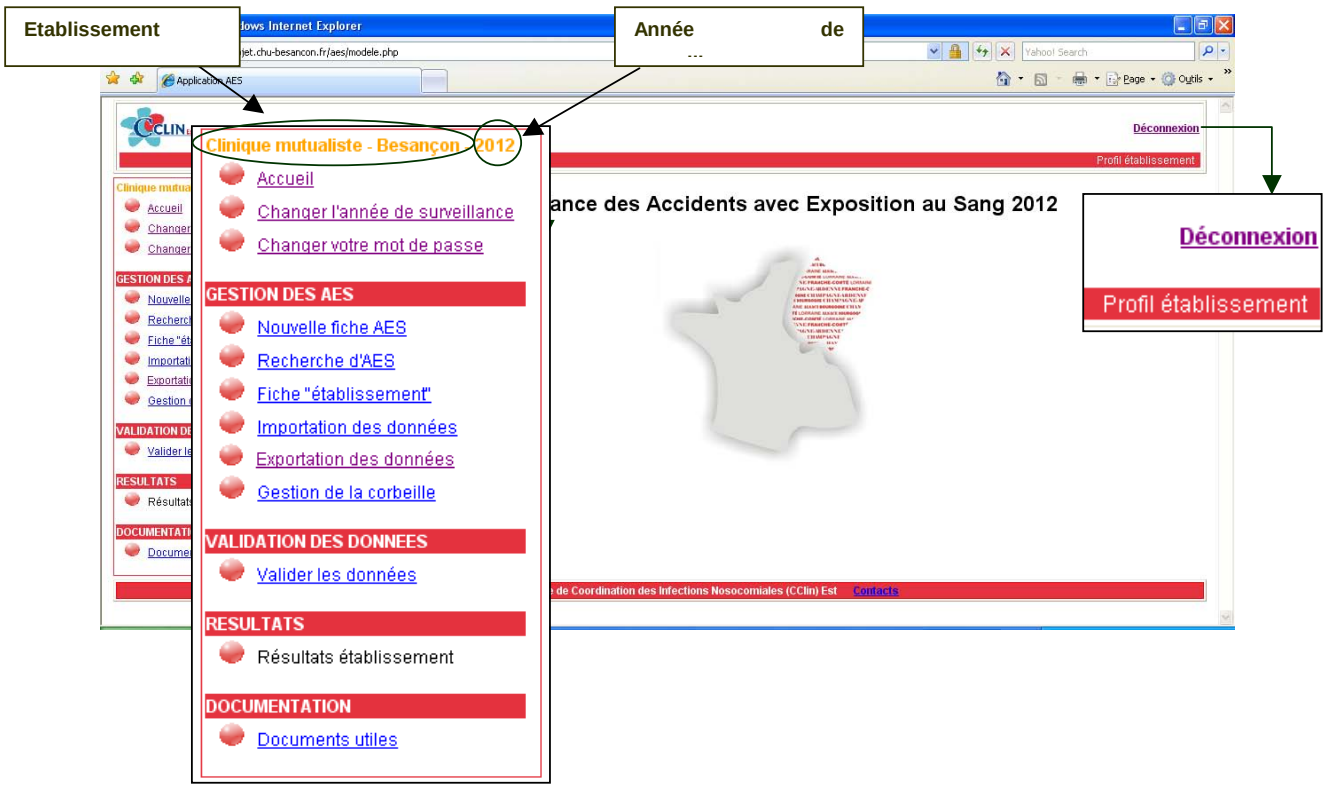

-IV- FONCTIONNALITES

Certaines fonctionnalités, telles que la saisie d'AES et la recherche d'AES ne sont pas disponibles pour la surveillance **2011**. Les liens sont par conséquent inactifs. Pour ce qui concerne la surveillance 2011, seule la saisie de la fiche établissement 2011 est autorisée.

La saisie des AES dans l'application concerne les AES survenus à compter du 1er janvier 2012.

4-1- Déclinaison des fonctionnalités :

RUBRIQUE D'ACCUEIL :

- Accueil (retour à l'écran ci-dessus)
- Changer l'année de surveillance : permet de changer d'année et/ou d'établissement dans le cas où un utilisateur est « associé » à plusieurs établissements
- Changer votre mot de passe

RUBRIQUE « GESTION DES AES » :

- Nouvelle fiche AES
- Recherche d'AES :
  - rechercher des AES selon différents critères
  - visualiser le (ou les) AES correspondant(s) aux critères de recherche
  - modifier ces AES
  - supprimer ces AES
- Fiche établissement permet de :
  - saisir les données relatives à l'établissement
  - modifier ces données

  NB : À la fin de la surveillance, si la fiche « établissement » n'est pas saisie, la validation des données (envoi au CClin) ne pourra pas être effectuée.
- Importation des données :
  - contrôler les données du fichier AES à importer

NB : Avant d'importer les données, il est fortement conseillé de contrôler le fichier à importer. Les AES comportant des données erronées ne seront pas importés dans l'application

- importer des données de déclaration d'AES selon 1 format de fichier d'import prédéfini

↳ Exportation des données :

- récupérer au format Excel les données AES et ETAB de l'établissement

↳ Gestion de la corbeille :

- visualiser le (ou les) AES supprimés
- restaurer ces AES
- supprimer définitivement ces AES

RUBRIQUE « VALIDATION DES DONNEES » :

↳ Validation des données :

- Envoi des données au CClin

NB : Après validation des données, celles-ci ne sont plus modifiables.

RUBRIQUE « RESULTATS ETABLISSEMENT » :

↳ Développement de ce module en 2012. Non actif à ce jour

RUBRIQUE « DOCUMENTATION » :

↳ Documents utiles (accès au protocole, aux fiches de recueil (AES, ETAB), guide d'utilisation de l'application...)

Remarque : quelque soit la rubrique, en cliquant sur le bouton « Quitter », le retour à la page d'accueil est systématique.

4-2- Détail des fonctionnalités :

4-2-1- Gestion des AES :

❖ Nouvelle fiche AES :

Sur la page d'administration de la surveillance, **cliquez sur l'onglet « Nouvelle fiche AES »** dans le bandeau à gauche de l'écran. Une fiche vierge de recueil d'AES (ou formulaire) s'ouvre. L'intitulé de l'établissement s'affiche en haut de la fiche de recueil. Pour créer un AES, il faut renseigner les différents champs. Par défaut, les champs « code établissement » et « année » sont pré-remplis (vous pouvez à tout moment changer l'établissement et l'année de surveillance en cliquant sur « changer l'année de surveillance » dans le menu à gauche).

Application AES - Windows Internet Explorer
https://projet.chu-besancon.fr/aes/modele.php?id_users=7
Application AES
Déconnexion
Profil établissement
Clinique mutualiste - Besançon - 2012
Accueil
Changer l'année de surveillance
Changer votre mot de passe
Nouvelle fiche AES
Recherche d'AES
Fiche "établissement"
Importation des données
Exportation des données
Gestion de la corbeille
VALIDATION DES DONNEES
Valider les données
RESULTATS
Résultats établissement
DOCUMENTATION
Documents utiles
FICHE DE RECUEIL DE L'ACCIDENT
Etablissement : 550 - Clinique mutualiste - Besançon
Numéro de suivi : (interne à l'établissement)
1 - Délai de prise en charge : (en heures)
2 - Code établissement : 550
3 - Spécialité * : Choisir
Préciser * : Choisir
4 - Fonction * : Choisir
5 - Age : (en année)
6 - Sexe : Homme Femme Inconnu
7 - Ancienneté dans le service : (en année)
8 - Statut vaccinal HEP.B : Vacciné En cours Non vacciné Inconnu
9 - Statut immunitaire HEP.B : Immunisé Non immunisé Inconnu
CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT
10 - Date de l'accident : / / 2012
Copyright (c) - 2011 Centre de Coordination des Infections Nosocomiales (CClin) Est Contacts

NB 1 : Le numéro de suivi est un numéro identifiant que vous devez attribuer à la fiche de recueil de l'AES lors de la saisie. Chaque fiche de recueil AES doit avoir un numéro identifiant unique. Ce numéro permet de retrouver facilement la fiche papier qui lui correspond et de compléter les informations le cas échéant.

NB 2 : Les items suivies d'un * sont des champs obligatoires. Vous ne pouvez pas valider la fiche si un de ces items n'est pas renseigné.

Liste des champs obligatoires : Spécialité, Fonction, Tâche en cours, Mécanisme et Matériel 1.

Une fois les données saisies, cliquez sur Enregistrer (en bas de la fiche). Si des données manquantes (dont la saisie est obligatoire) persistent, un message s'affiche en haut et en bas de celle-ci (exemple ci-aprés).

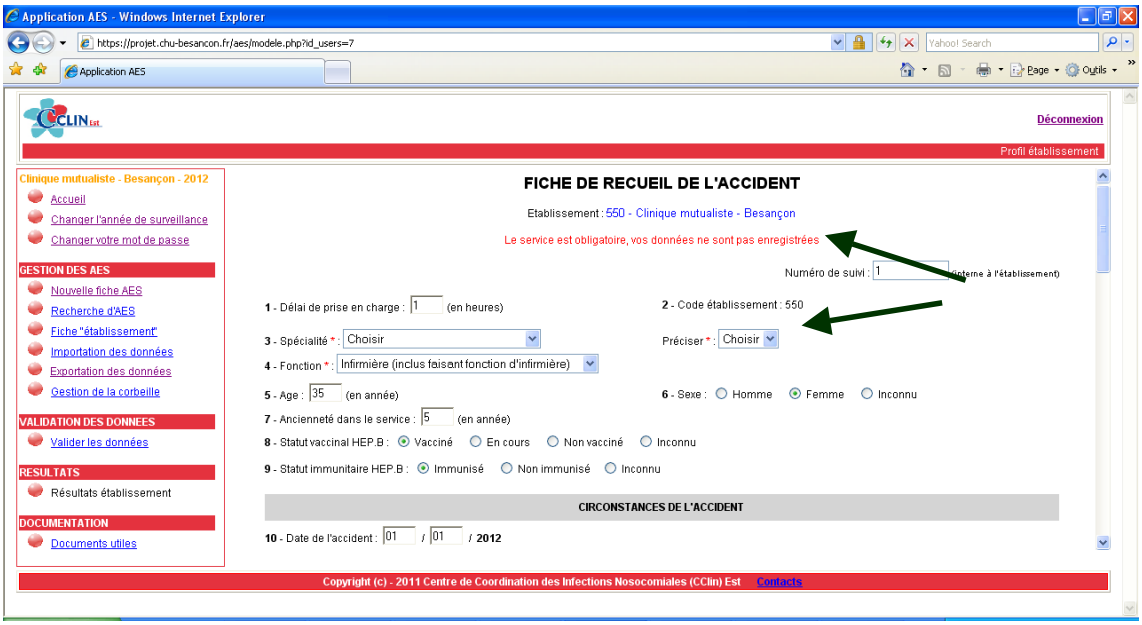
Application AES - Windows Internet Explorer
https://projet.chu-besancon.fr/aes/modele.php?id_users=7
Déconnexion
Profil établissement
Clinique mutualiste - Besançon - 2012
Accueil
Changer l'année de surveillance
Changer votre mot de passe
GESTION DES AES
Nouvelle fiche AES
Recherche d'AES
Fiche "établissement"
Importation des données
Exportation des données
Gestion de la corbeille
VALIDATION DES DONNEES
Valider les données
RESULTATS
Résultats établissement
DOCUMENTATION
Documents utiles
FICHE DE RECUEIL DE L'ACCIDENT
Etablissement : 550 - Clinique mutualiste - Besançon
Le service est obligatoire, vos données ne sont pas enregistrées
Numéro de suivi : 1
1 - Délai de prise en charge : 1 (en heures)
2 - Code établissement : 550
3 - Spécialité * : Choisir
Préciser * : Choisir
4 - Fonction * : Infirmière (inclus faisant fonction d'infirmière)
5 - Age : 35 (en année)
6 - Sexe : Homme Femme Inconnu
7 - Ancienneté dans le service : 5 (en année)
8 - Statut vaccinal HEP.B : Vacciné En cours Non vacciné Inconnu
9 - Statut immunitaire HEP.B : Immunisé Non immunisé Inconnu
CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT
10 - Date de l'accident : 01 / 01 / 2012
Copyright (c) - 2011 Centre de Coordination des Infections Nosocomiales (CClin) Est Contacts

Si les champs sont correctement saisis et après enregistrement, l'aperçu de la fiche AES s'affiche à l'écran, les données saisies apparaissent en bleu :

Application AES - Windows Internet Explorer
https://projet.chu-besancon.fr/aes/modele.php?id_users=8
Déconnexion
Profil établissement
Clinique mutualiste - Besançon - 2012
Accueil
Changer l'année de surveillance
Changer votre mot de passe
GESTION DES AES
Nouvelle fiche AES
Recherche d'AES
Fiche "établissement"
Importation des données
Exportation des données
Gestion de la corbeille
VALIDATION DES DONNEES
Valider les données
RESULTATS
Résultats établissement
DOCUMENTATION
Documents utiles
FICHE DE RECUEIL DE L'ACCIDENT
Code établissement : 550 - Clinique mutualiste - Besançon
Numéro de suivi : 1
1 - Délai de prise en charge (en heures) : 1
2 - Code établissement : 550
3 - Spécialité : Médecine - Pneumologie
4 - Fonction : Infirmière (inclus faisant fonction d'infirmière)
5 - Age (en année) : 41
6 - Sexe : Masculin
7 - Ancienneté dans le service : 10
8 - Statut vaccinal HEP.B : Vacciné
9 - Statut immunitaire HEP.B : Immunisé
CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT
10 - Date de l'accident : 15-01-2012
11 - Exposition : 10 - Piqûre sans précisio
Modifier la fiche
Quitter
Supprimer l'AES
Version imprimable
Copyright (c) - 2011 Centre de Coordination des Infections Nosocomiales (CClin) Est Contacts

Après lecture de la fiche, vous pouvez soit **modifier les informations** concernant cet AES, soit **supprimer cet AES** ou **l'imprimer**. Si vous supprimez la fiche, celle-ci sera placée dans la corbeille. Vous pourrez à tout moment la restaurer.

Si vous souhaitez modifier la fiche, un nouveau formulaire avec les données initialement saisies apparaît.

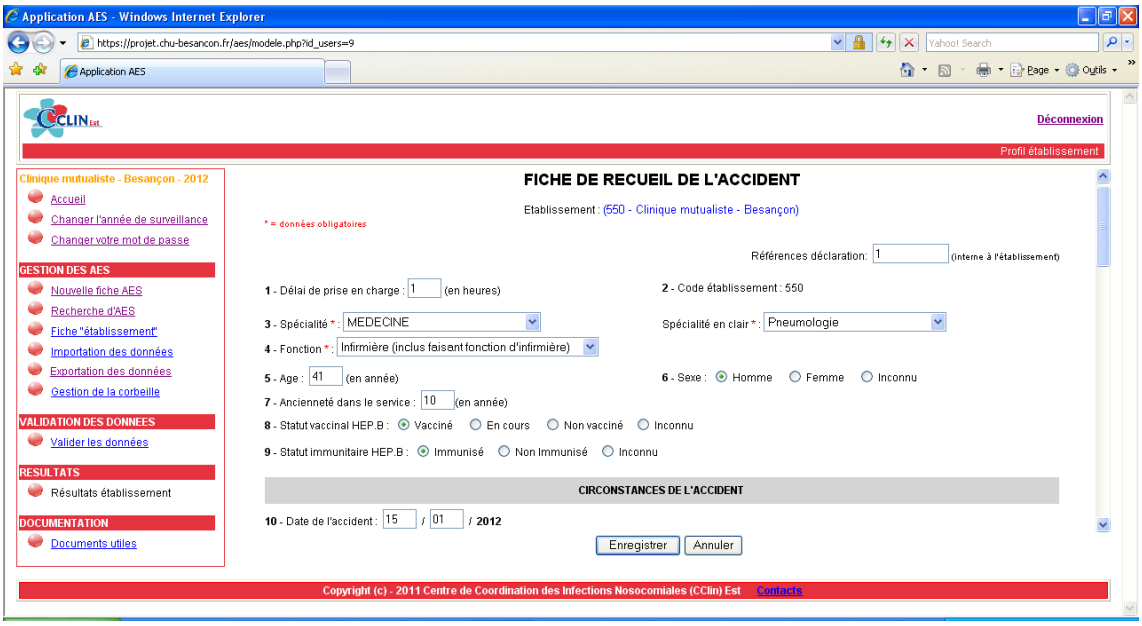
Application AES - Windows Internet Explorer
https://projet.chu-besancon.fr/aes/modele.php?id_users=9
Application AES
Déconnexion
Profil établissement
Clinique mutualiste - Besançon - 2012
Accueil
Changer l'année de surveillance
Changer votre mot de passe
GESTION DES AES
Nouvelle fiche AES
Recherche d'AES
Fiche "établissement"
Importation des données
Exportation des données
Gestion de la corbeille
VALIDATION DES DONNEES
Valider les données
RESULTATS
Résultats établissement
DOCUMENTATION
Documents utiles
FICHE DE RECUEIL DE L'ACCIDENT
Etablissement : (550 - Clinique mutualiste - Besançon)
* = données obligatoires
Références déclaration: 1 (interne à l'établissement)
1 - Délai de prise en charge : 1 (en heures)
2 - Code établissement : 550
3 - Spécialité * : MEDECINE
Spécialité en clair * : Pneumologie
4 - Fonction * : Infirmière (inclus faisant fonction d'infirmière)
5 - Age : 41 (en année)
6 - Sexe : Homme Femme Inconnu
7 - Ancienneté dans le service : 10 (en année)
8 - Statut vaccinal HEP.B : Vacciné En cours Non vacciné Inconnu
9 - Statut immunitaire HEP.B : Immunisé Non Immunisé Inconnu
CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT
10 - Date de l'accident : 15 / 01 / 2012
Enregistrer
Annuler
Copyright (c) - 2011 Centre de Coordination des Infections Nosocomiales (CClin) Est
Contacts

Pour prendre en compte les éventuelles modifications il suffit de cliquer sur 

Comme lors de la saisie précédente, si votre fiche ne comporte pas d'erreur vous êtes redirigé vers l'aperçu de la fiche que vous pouvez à nouveau modifier, supprimer ou imprimer.

Vous pouvez saisir une nouvelle fiche AES en cliquant sur « nouvelle fiche AES » dans le menu à gauche.

❖ Recherche d'AES :

En **cliquant sur « recherche d'AES »**, vous êtes redirigé sur une page vous proposant de rechercher des AES selon différents critères :

- numéro de suivi que vous avez attribué lors de la saisie de la fiche,
- fonction de la victime d'AES,
- service où a eu lieu l'AES.

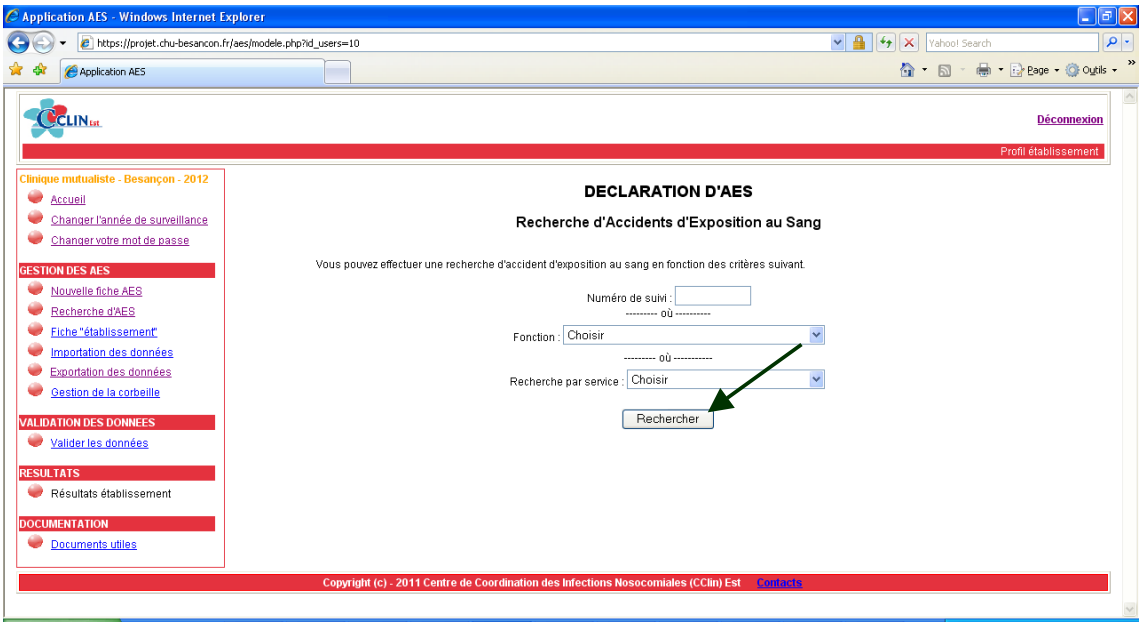

Si vous cliquez sur **rechercher** sans avoir renseigner aucun des 3 champs, tous les AES de l'établissement s'afficheront. Le résultat de la recherche s'affiche comme suit :

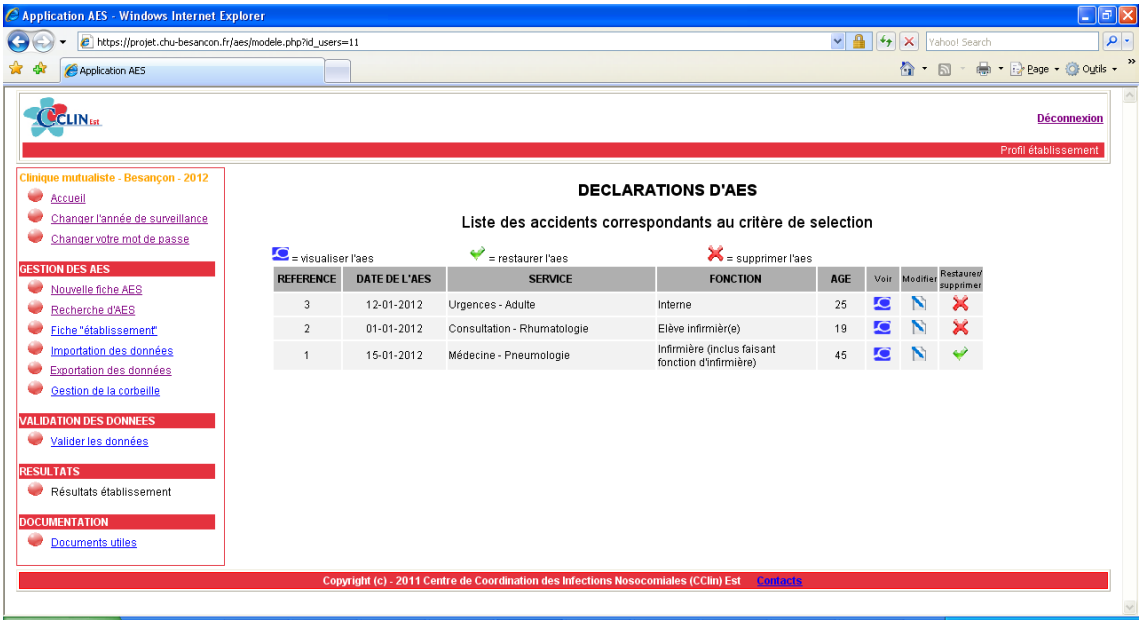

A partir de cette page, vous pouvez :

- accéder à l'affichage de l'AES en cliquant sur pour visualiser, modifier, imprimer ou supprimer l'AES
- modifier directement l'AES en cliquant sur
- supprimer directement l'AES en cliquant sur
- restaurer l'AES si celui-ci a été préalablement supprimé en cliquant sur

❖ Fiche établissement :

La fiche établissement est saisie une seule fois par an. Lors de la saisie, des contrôles de cohérence sont effectués.

NB : à la fin de la période de surveillance si la fiche établissement n'est pas saisie, vous ne pouvez pas valider (envoyer au Clin) les données de l'établissement.

En cliquant sur « fiche établissement », un questionnaire établissement vierge s'affiche. Si cette fiche a déjà été saisie, celle-ci s'affiche avec les données déjà renseignées.

Cas ou la fiche établissement n'a pas encore été saisie :

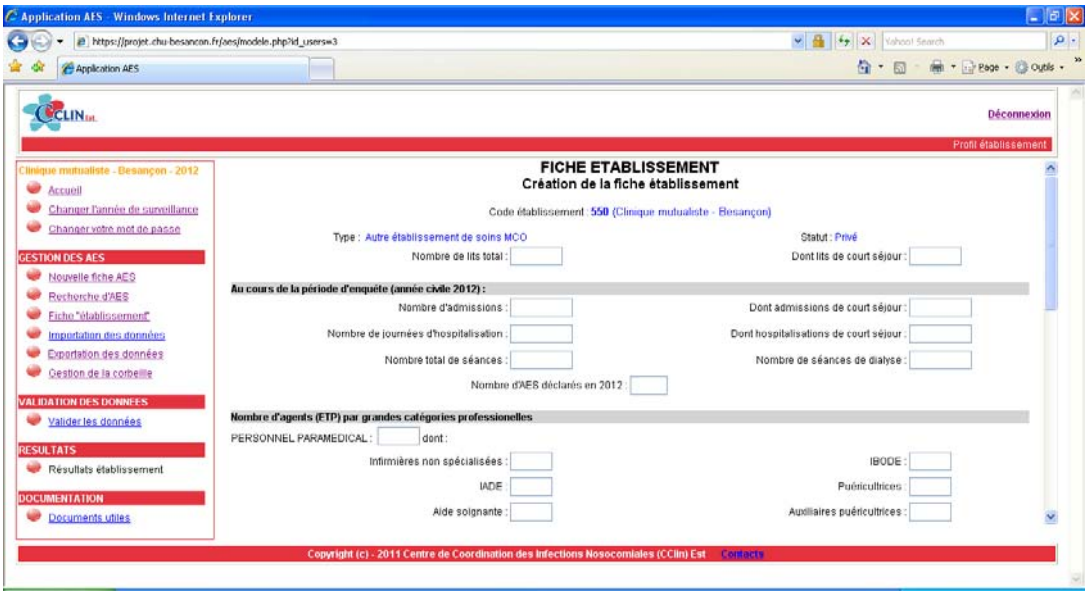

Cas ou la fiche établissement a été saisie :

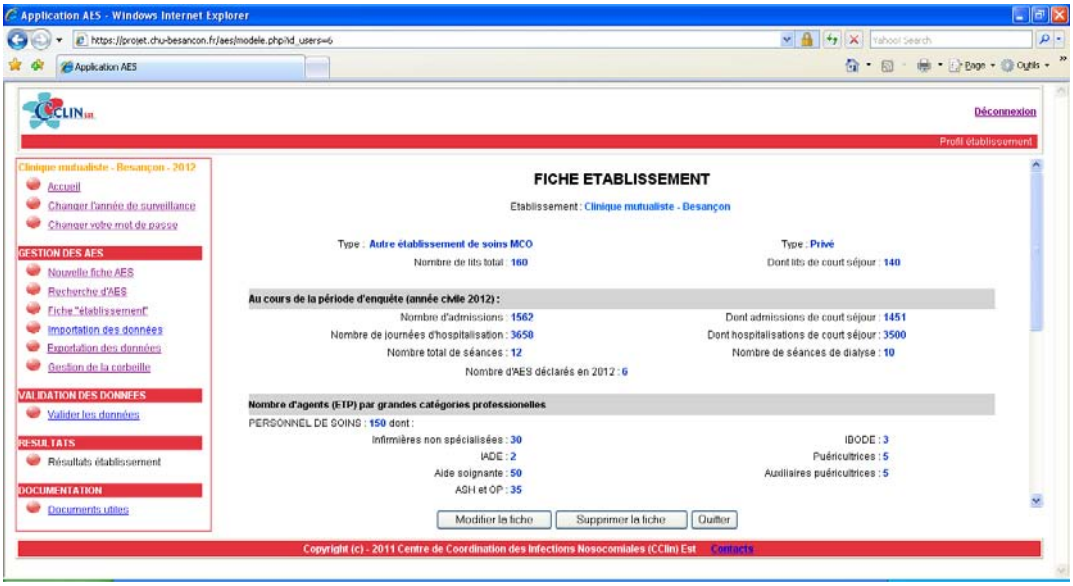
Application AES - Windows Internet Explorer
Déconnexion
Profil établissement
Clinique mutualiste - Besançon - 2012
Accueil
Changer l'année de surveillance
Changer votre mot de passe
GESTION DES AES
Nouvelle fiche AES
Recherche d'AES
Fiche "établissement"
Importation des données
Exportation des données
Gestion de la corbeille
VALIDATION DES DONNEES
Valider les données
RESULTATS
Résultats établissement
DOCUMENTATION
Documents utiles
FICHE ETABLISSEMENT
Etablissement : Clinique mutualiste - Besançon
Type : Autre établissement de soins MCO
Type : Privé
Nombre de lits total : 160
Dont lits de court séjour : 140
Au cours de la période d'enquête (année civile 2012) :
Nombre d'admissions : 1562
Dont admissions de court séjour : 1451
Nombre de journées d'hospitalisation : 3650
Dont hospitalisations de court séjour : 3500
Nombre total de séances : 12
Nombre de séances de dialyse : 10
Nombre d'AES déclarés en 2012 : 6
Nombre d'agents (ETP) par grandes catégories professionnelles
PERSONNEL DE SOINS : 150 dont :
Infirmières non spécialisées : 30
IBODE : 3
IADE : 2
Puéricultrices : 5
Aide soignante : 50
Auxiliaires puéricultrices : 5
AGH et OP : 35
Modifier la fiche
Supprimer la fiche
Quitter
Copyright (c) - 2011 Centre de Coordination des Infections Nosocomiales (CClin) Est
Contacts

A tout moment il est possible de modifier ou supprimer la fiche établissement.

❖ Importation des données :

L'application Web-AES permet d'importer des données issues d'une autre application.

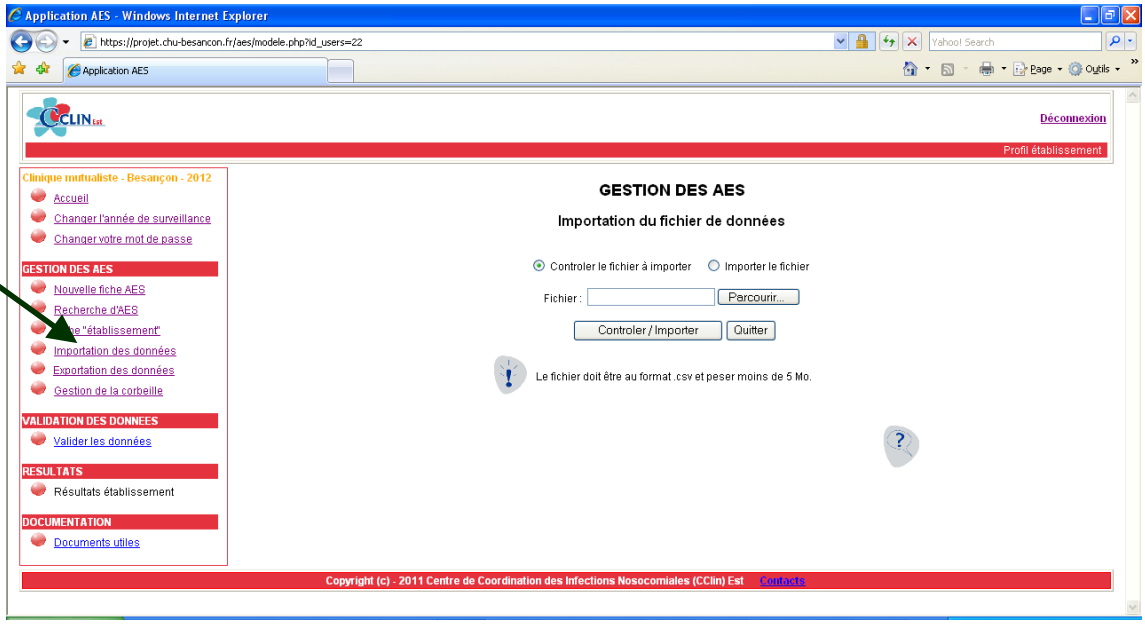

<u>Conditions et modalités d'importation du fichier de données AES :</u>

Les données à importer doivent **scrupuleusement respecter** les consignes suivantes :

- **Le fichier est au format .csv,**
- **Le fichier pèse moins de 5 Mo,**
- **Le fichier comporte 42 variables ordonnées** de la manière suivante :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
num_fiche	delai	specia	fonction	age	sexe	anc_serv	stat_vac	stat_imm	date	expo	aide_proc	tache	tache_clair	meca	meca_clair

Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
cause	mater_1	volume_1	secur_1	mater_2	secur_2	gants	nb_gants	conteneur	prev	vih	vhc	sero_vhc	vhb

AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
lavage	antisept	sero_ini	sero_suiv	tt_proph	tt_init1	tt_init2	tt_init3	duree	modif_tt	motif	com_lib
1	1	1	1	9				0	9		

Les valeurs « légales » pour chacune des variables sont décrites dans le guide méthodologique.

Le détail des variables et variables utilisées est :

- **num_fiche** : numéro interne à l'établissement : toute saisie permise.
- **delai** : délai de prise en charge de l'AES en heures. Valeurs autorisées : [0 ; 48], 98 et 99.
- **specia** : spécialité. Valeurs autorisées : cf guide de codage page 17.
- **fonction** : fonction de l'agent. Valeurs autorisées : cf guide de codage 20.
- **age** : âge de l'agent. [16 ; 70], 99.
- **sexe** : sexe de l'agent. Valeurs autorisées : 1,2,9.
- **anc_serv** : ancienneté dans le service [0 ; 45], 88, 99.
- **stat_vac** : statut vaccinal. Valeurs autorisées : 1, 2, 3, 9.
- **stat_imm** : statut immunitaire. Valeurs autorisées : 1,2,9.
- **date** : date de l'accident. Format jj/mm/aaaa l'année doit correspondre à l'année sélectionnées dans l'application.
- **expo** : nature de l'exposition. Valeurs autorisées : [10 ; 12], [20 ; 22], [30 ; 34], 40, 99.
- **aide_proc** : aide à procédure. Valeurs autorisées : 1, 2, 9.
- **tache** : tâche en cours. Valeurs autorisées : cf guide de codage page 25.
- **tache_clair** : descriptif de la tâche en clair : toute saisie permise.
- **meca** : mécanisme de l'accident. Valeurs autorisées : cf guide de codage page 30.
- **meca_clair** : descriptif mécanisme de l'accident en clair : toute saisie permise.
- **cause** : agent seul en cause ou blessé par un collègue. Valeurs autorisées : 1, 2, 3, 9.
- **mater_1** : matériel numéro 1 en cause dans l'accident. Valeurs autorisées : cf guide de codage page 34.
- **volume_1** : s'il s'agit d'un collecteur volume du collecteur en litres.
- **secur_1 :** si le matériel en cause dans l'accident est un matériel de sécurité, préciser si le système de sécurité avait été activé. Valeurs autorisées : 1, 2, 9.
- **mater_2** : matériel numéro 1 en cause dans l'accident. Valeurs autorisées : cf guide de codage page 34.
- **secur_2 :** si le matériel en cause dans l'accident est un matériel de sécurité, préciser si le système de sécurité avait été activé. Valeurs autorisées : 1, 2, 9.
- **gants** : port de gants. Valeurs autorisées : 1, 2, 3, 9.
- **nb_gants** : nombre de paires. Valeurs autorisées : 1, 2, 3.
- **conteneur** : présence d'un collecteur. Valeurs autorisées : 1, 2, 3, 9.
- **prev** : prévention des projections sur le visage. Valeurs autorisées : plp, pmv, pma, pmc, pas, sob.
- **vih** : information patient source par rapport au VIH. Valeurs autorisées : 2, 3, 4, 5, 9.
- **vhc** : information patient source par rapport au VHC. Valeurs autorisées : 2, 3, 4, 5, 9.
- **sero_vhc** : si VHC positive, résultat de la virémie par PCR quantitative. Valeurs autorisées : 2, 4, 5, 9.
- **vhb** : VHB : antigénémie HBs. Valeurs autorisées : 1, 2, 3, 9.
- **lavage** : soins immédiat, lavage. Valeurs autorisées : 1, 2, 3, 9.
- **antisept** : soins immédiat, antiseptique. Valeurs autorisées : 1, 2, 9.
- **sero_ini** : examen sérologique initial. Valeurs autorisées : 1, 2.
- **sero_suiv** : suivi sérologique programmé. Valeurs autorisées : 1, 2.

- **tt_proph** : traitement prophylactique initié. Valeurs autorisées : 1, 2.
- **tt_init1** : traitement 1. Valeurs autorisées : EPIV, EMT, CBV, TRV, KVX, ATP, INVI, KALE, REZ, TEL, SUST, VIRA, TRIZ, VIDE.
- **tt_init2** : traitement 2. Valeurs autorisées : EPIV, EMT, CBV, TRV, KVX, ATP, INVI, KALE, REZ, TEL, SUST, VIRA, TRIZ, VIDE.
- **tt_init3** : traitement 3. Valeurs autorisées : EPIV, EMT, CBV, TRV, KVX, ATP, INVI, KALE, REZ, TEL, SUST, VIRA, TRIZ, VIDE.
- **duree** : durée effective en jours. Valeurs autorisées : [0 ; 99]
- **modif_tt** : modification du traitement. Valeurs autorisées : 1, 2.
- **motif** : motif d'interruption. Valeurs autorisées : SAN, STT, EFF, GRO, CON, AUT.
- **com_lib** : commentaires libres : toute saisie permise.

NB : Lors de l'importation des données, un contrôle des données est effectué. Dans le cas où un AES comporte des valeurs aberrantes, cet AES n'est pas importé dans la base de données. Pour ce faire, un module permet de tester les valeurs de votre fichier et d'identifier les AES susceptibles de ne pas être importés. Vous pouvez à ce moment apporter les modifications nécessaires.

Contrôle des données avant importation : avant d'importer vos données, il est primordial de contrôler votre fichier afin de détecter les éventuels AES qui ne pourraient être importés.

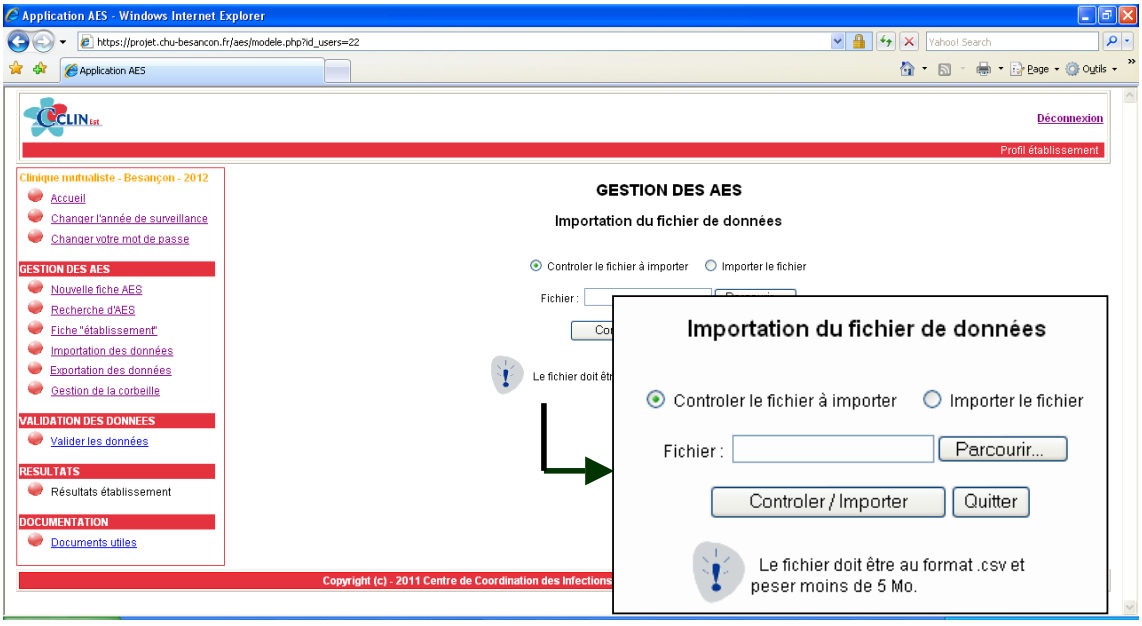

Pour cela vous devez cocher « contrôler le fichier à importer », cliquer sur Parcourir... pour sélectionner le fichier à contrôler et enfin cliquer sur Controler / Importer

Si le fichier n'est pas au bon format, ou si l'architecture requise ne correspond pas, un message d'erreur s'affiche. Vous devez donc modifier le fichier .csv en fonction du message affiché.

Messages d'erreur susceptibles de s'afficher par rapport à l'architecture du fichier :

- Le fichier chargé n'est pas au format .csv !!!
- La taille du fichier dépasse les 5 Mo autorisés !!!
- Le fichier doit comporter 42 colonnes !!
- Fichier mal chargé, veuillez réessayer SVP !!

Le cas échéant un message vous précise le résultat du contrôle :

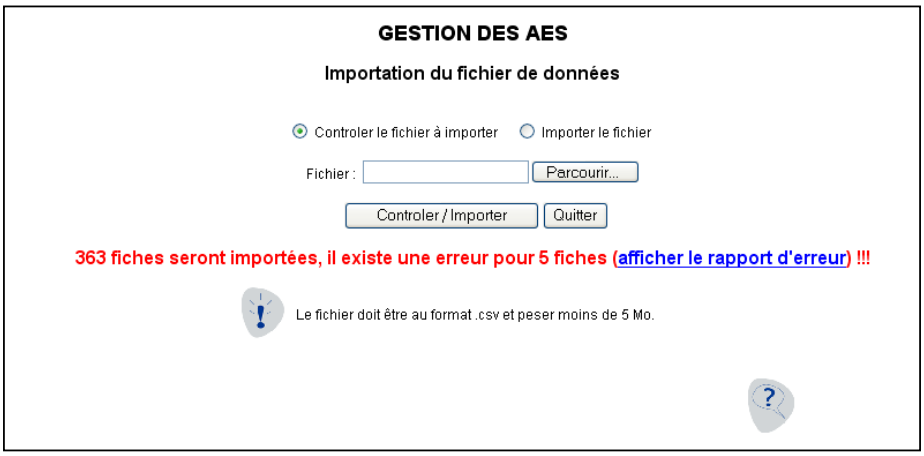
GESTION DES AES
Importation du fichier de données
Controler le fichier à importer
Importer le fichier
Fichier :
Parcourir...
Controler / Importer
Quitter
363 fiches seront importées, il existe une erreur pour 5 fiches (afficher le rapport d'erreur) !!!
Le fichier doit être au format .csv et peser moins de 5 Mo.

Vous pouvez visualiser les AES pour lesquels une erreur est détectée ainsi que le motif en cliquant sur « afficher le rapport d'erreur »

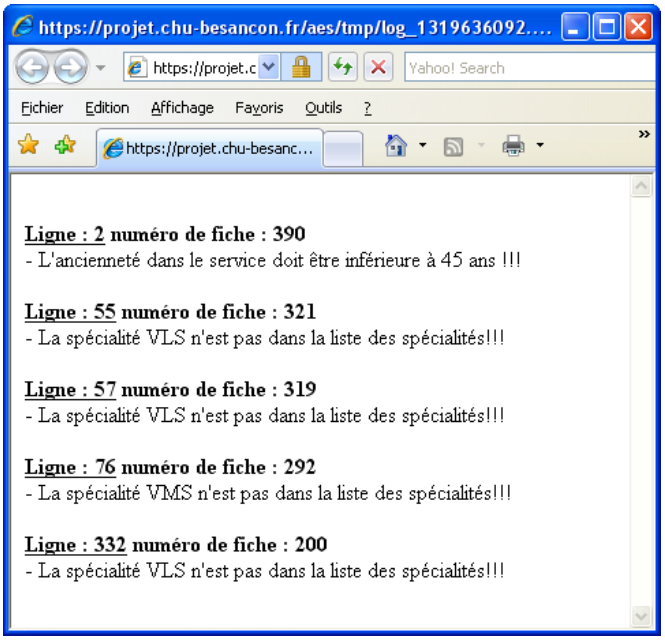
https://projet.chu-besancon.fr/aes/tmp/log_1319636092....
Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?
Ligne : 2 numéro de fiche : 390
- L'ancienneté dans le service doit être inférieure à 45 ans !!!
Ligne : 55 numéro de fiche : 321
- La spécialité VLS n'est pas dans la liste des spécialités!!!
Ligne : 57 numéro de fiche : 319
- La spécialité VLS n'est pas dans la liste des spécialités!!!
Ligne : 76 numéro de fiche : 292
- La spécialité VMS n'est pas dans la liste des spécialités!!!
Ligne : 332 numéro de fiche : 200
- La spécialité VLS n'est pas dans la liste des spécialités!!!

Vous devez procéder à la correction de ces AES avant d'importer vos données.
Si le contrôle n'a détecté aucune erreur, vous obtenez le message suivant :

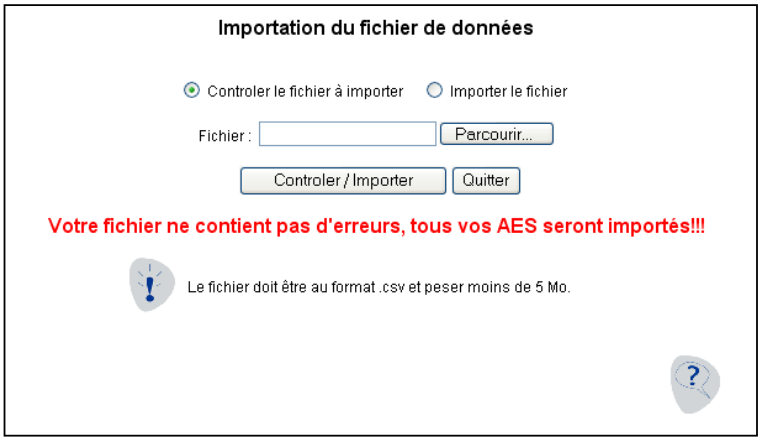
Importation du fichier de données
Controler le fichier à importer
Importer le fichier
Fichier :
Parcourir...
Controler / Importer
Quitter
Votre fichier ne contient pas d'erreurs, tous vos AES seront importés!!!
Le fichier doit être au format .csv et peser moins de 5 Mo.

Vous pouvez donc importer vos données dans l'application.

Importation des données dans l'application. Pour cela cocher « importer le fichier », cliquer sur Parcourir... pour sélectionner le fichier à contrôler et enfin cliquer sur Controler / Importer.

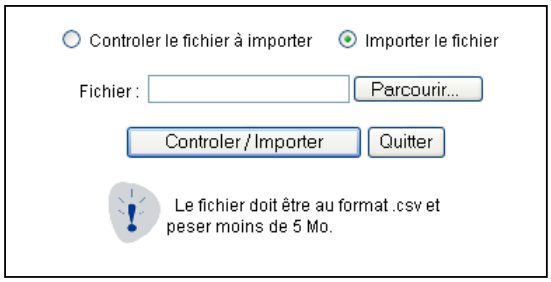
Controler le fichier à importer
Importer le fichier
Fichier :
Parcourir...
Controler / Importer
Quitter
Le fichier doit être au format .csv et peser moins de 5 Mo.

De la même manière que lors du contrôle du fichier un message d'erreur s'affichera si l'architecture du fichier n'est pas conforme.

Un message nous informe de la réussite de l'importation :

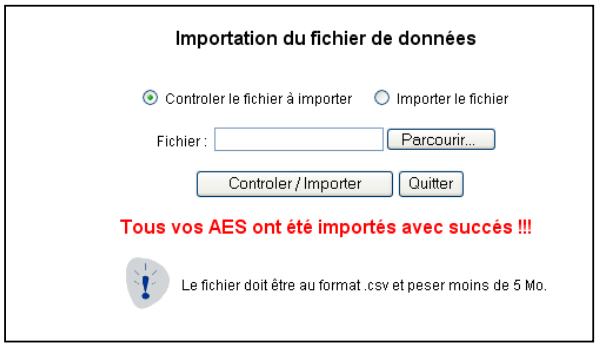
Importation du fichier de données
Controler le fichier à importer
Importer le fichier
Fichier :
Parcourir...
Controler / Importer
Quitter
Tous vos AES ont été importés avec succès !!!
Le fichier doit être au format .csv et peser moins de 5 Mo.

Si des erreurs sur les AES sont détectées durant l'importation (dans le cas ou les corrections après contrôle n'aient pas été apportées) , un message nous le précise.

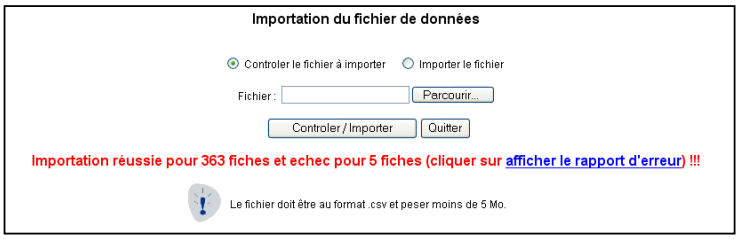
Importation du fichier de données
Controler le fichier à importer
Importer le fichier
Fichier :
Parcourir...
Controler / Importer
Quitter
Importation réussie pour 363 fiches et echec pour 5 fiches (cliquer sur afficher le rapport d'erreur) !!!
Le fichier doit être au format .csv et peser moins de 5 Mo.

❖ Gestion de la corbeille :

Lorsque vous supprimez des AES, ceux-ci sont stockés dans la corbeille. La page suivante recense les AES supprimés.

Il vous est possible :

- accéder à l'affichage de l'AES en cliquant sur
- modifier directement l'AES en cliquant sur
- restaurer l'AES en cliquant sur
- supprimer définitivement l'AES en cliquant sur
- supprimer définitivement le contenu de la corbeille

4-2-2- Validation des données:

❖ Validation des données :

A la fin de la période de surveillance, vous devez valider vos données pour les envoyer au CCLIN.

NB : Une fois vos données validées pour une année de surveillance, vous ne pouvez ni modifier les AES saisis ni les supprimer pour cette période. La saisie de nouveaux AES n'est pas autorisée pour la période considérée.

Si la fiche établissement n'a pas été saisie, il est impossible de valider les données, un message vous invite à saisir la fiche établissement.

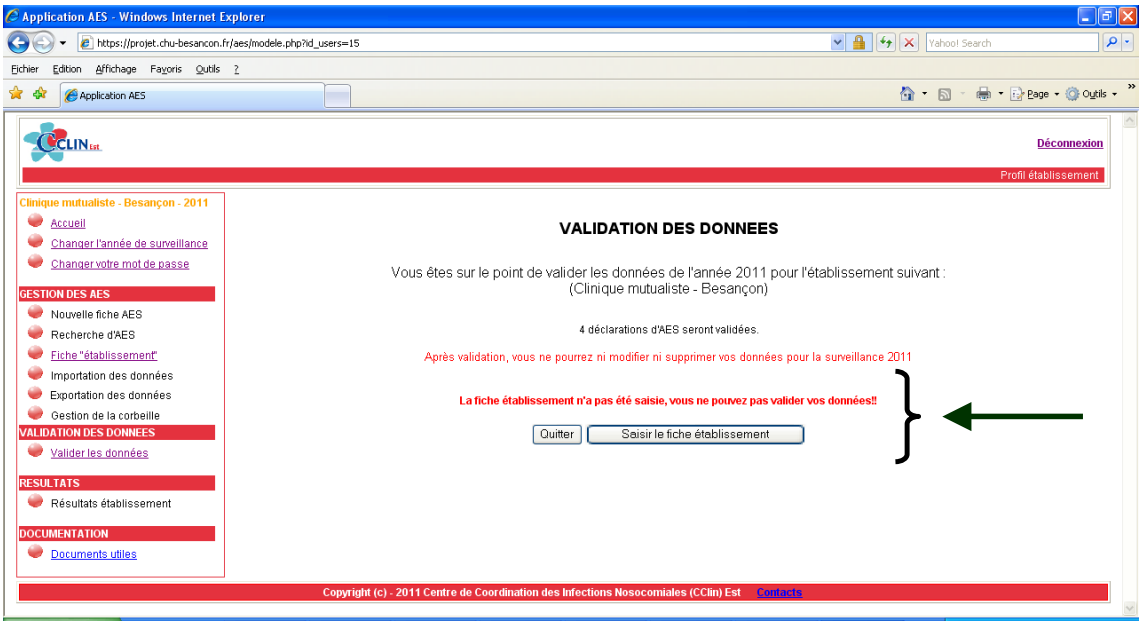
Application AES - Windows Internet Explorer
https://projet.chu-besancon.fr/aes/modele.php?id_users=15
Déconnexion
Profil établissement
Clinique mutualiste - Besançon - 2011
Accueil
Changer l'année de surveillance
Changer votre mot de passe
GESTION DES AES
Nouvelle fiche AES
Recherche d'AES
Fiche "établissement"
Importation des données
Exportation des données
Gestion de la corbeille
VALIDATION DES DONNEES
Valider les données
RESULTATS
Résultats établissement
DOCUMENTATION
Documents utiles
VALIDATION DES DONNEES
Vous êtes sur le point de valider les données de l'année 2011 pour l'établissement suivant :
(Clinique mutualiste - Besançon)
4 déclarations d'AES seront validées.
Après validation, vous ne pourrez ni modifier ni supprimer vos données pour la surveillance 2011
La fiche établissement n'a pas été saisie, vous ne pouvez pas valider vos données!!
Quitter
Saisir le fiche établissement
Copyright (c) - 2011 Centre de Coordination des Infections Nosocomiales (CClin) Est
Contacts

Une fois la fiche établissement saisie il vous est possible de valider vos données. L'écran suivant apparaît.

Application AES - Windows Internet Explorer
https://projet.chu-besancon.fr/aes/modele.php?id_users=15
Déconnexion
Profil établissement
Clinique mutualiste - Besançon - 2012
Accueil
Changer l'année de surveillance
Changer votre mot de passe
GESTION DES AES
Nouvelle fiche AES
Recherche d'AES
Fiche "établissement"
Importation des données
Exportation des données
Gestion de la corbeille
VALIDATION DES DONNEES
Valider les données
RESULTATS
Résultats établissement
DOCUMENTATION
Documents utiles
VALIDATION DES DONNEES
Vous êtes sur le point de valider les données de l'année 2012 pour l'établissement suivant :
(Clinique mutualiste - Besançon)
Vous êtes sur le point de valider les données de l'année 2012 pour l'établissement suivant :
(Clinique mutualiste - Besançon)
4 déclarations d'AES seront validées.
Après validation, vous ne pourrez ni modifier ni supprimer vos données pour la surveillance 2012
Valider les données
Quitter
Copyright (c) - 2011 Centre de Coordination des Infections Nosocomiales (CClin) Est
Contacts

Un message vous demande de confirmer la validation, confirmez la validation en cliquant sur OK.

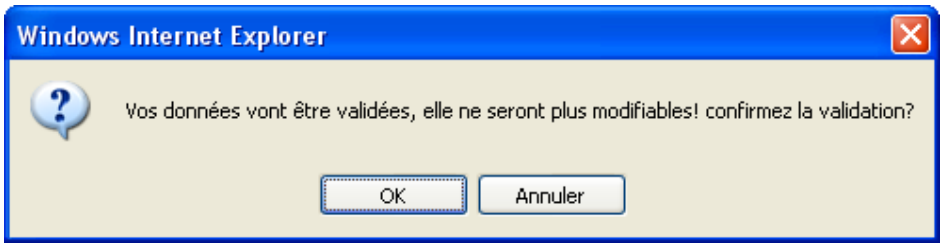
Windows Internet Explorer
Vos données vont être validées, elle ne seront plus modifiables! confirmez la validation?
OK
Annuler

Vous venez de valider vos données, elles sont donc en attente de validation par le CClin. La page suivante s'affiche

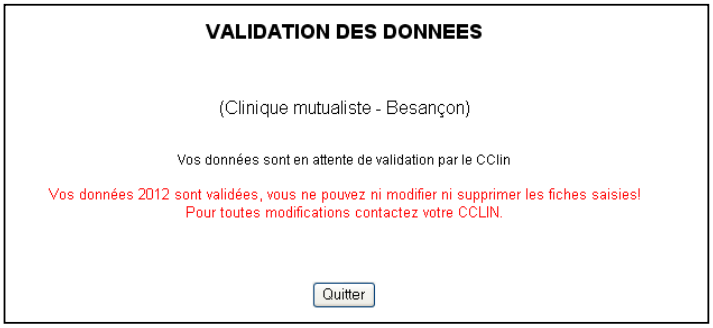
VALIDATION DES DONNEES
(Clinique mutualiste - Besançon)
Vos données sont en attente de validation par le CClin
Vos données 2012 sont validées, vous ne pouvez ni modifier ni supprimer les fiches saisies!
Pour toutes modifications contactez votre CCLIN.
Quitter

Une fois que le CCLIN a validé vos données le message suivant s'affiche :

4-2-3- Résultats :

Partie non active à ce jour. Fait partie du palier 2 du développement de l'outil. Sera mis à disposition courant 2012.

4-2-4- Documentation :

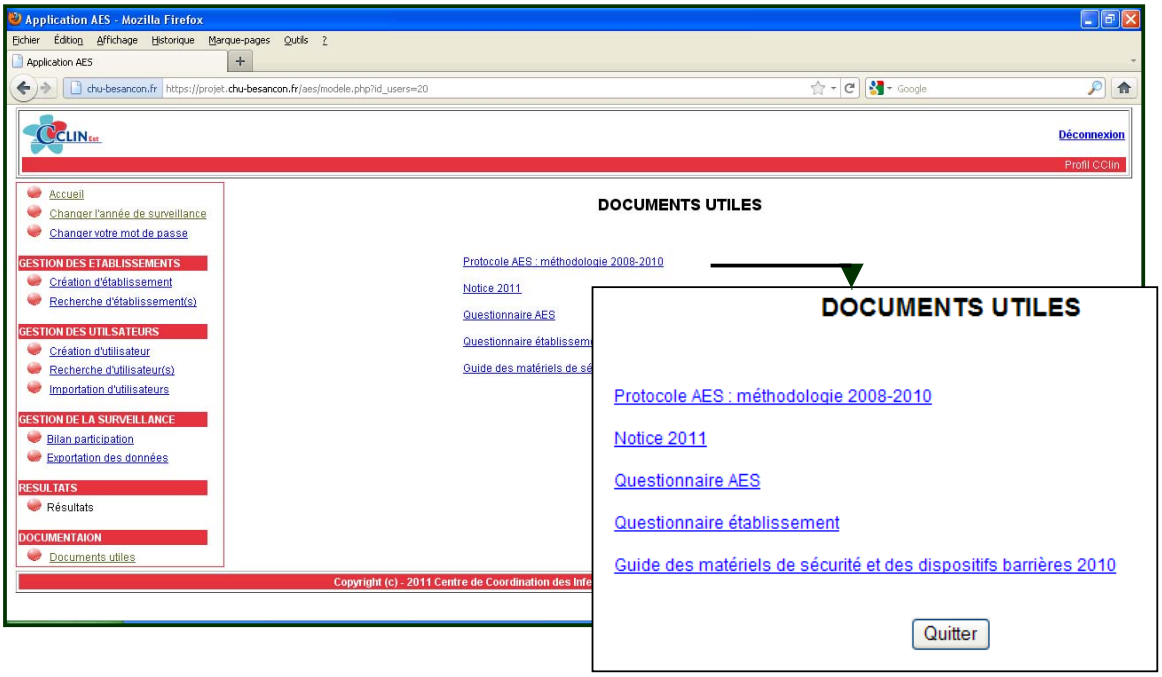

En **cliquant sur « Quitter »,** retour sur la page d'accueil de l'application :